


其余6.3/

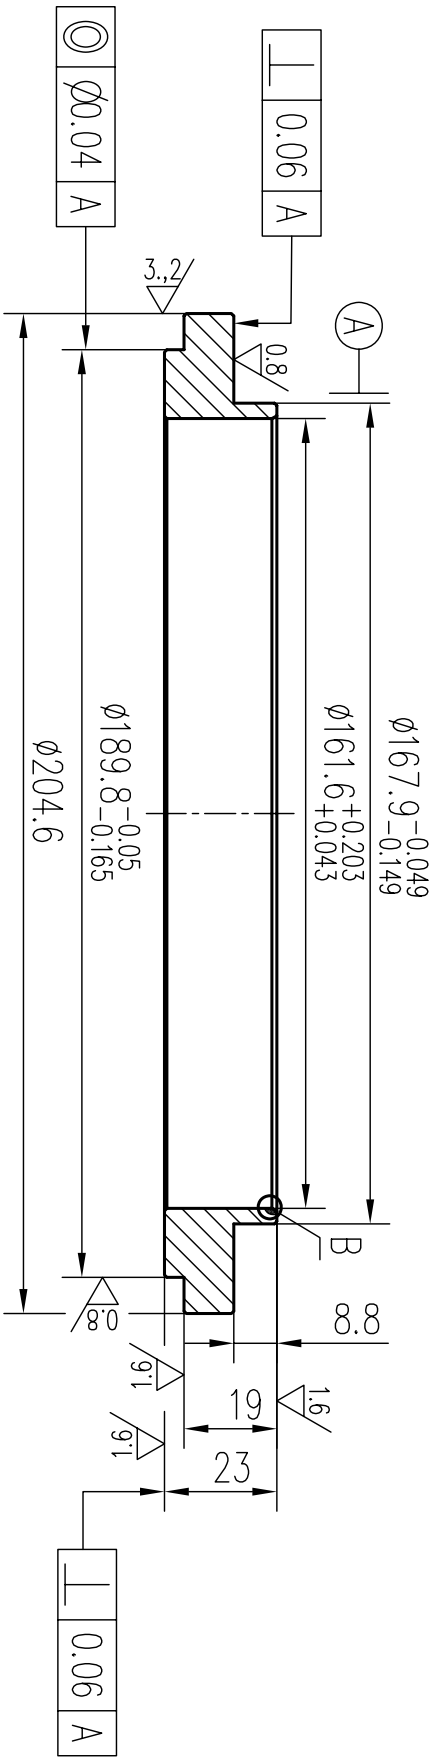

技术要求

1. 锐角倒钝, 未注明倒角按 $0.5 \times 45^\circ$
2. 阀座材质: 316L + STELLITE6
3. 未标尺寸公差按 GB/T1804-m 级要求.
4. 堆焊 STELLITE6 合金后进行热处理加工后堆焊密封面厚度不得小于 2mm. 硬度 $HR \geq 38$.
5. 密封部位不得有划痕气孔等缺陷

神华包头煤化工有限责任公司			2016年	
负责	姓名	日期	位号	气化I22PV114B
设计			气动笼式调节阀 8' 600LB	
制图				
校核				
审核				
批准			材料	316L + STELLITE6
		重量		
		比例	张数	共张
		1:1	1	1