



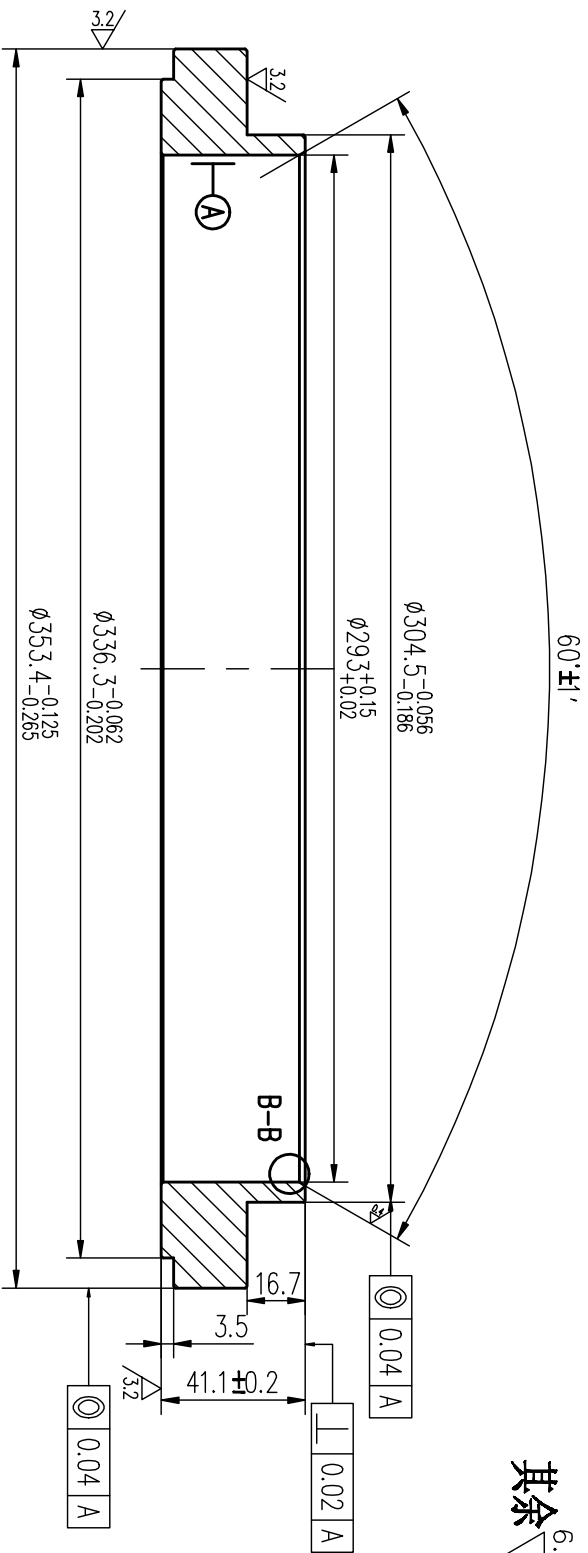

其余 6.3

技术要求

1. 未注倒角按 $R 3 \times 45^\circ$
2. 阀座材料: 316L + STELLITE6
3. 未标尺寸公差按 GB/T1804—C 级要求
4. 堆焊 STELLITE6 合金后进行热处理加工后堆焊密封面厚度不得小于 2mm, 硬度 HRC38.
5. 密封部位不得有泄漏气孔等缺陷.
6. 未注公差按 GB/T1804—C 级要求.

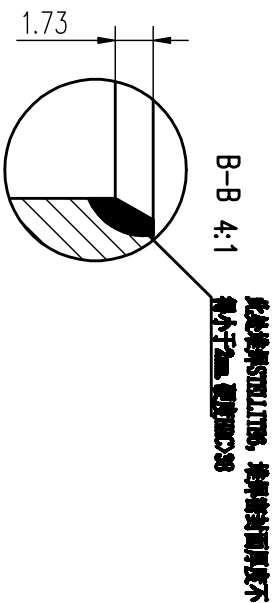

神华包头煤化工有限责任公司



2016年

阀座

气动笼式阀
14" 600LB

专业	姓名	日期
审核	姓名	日期
批准	姓名	日期

神华包头煤化工有限责任公司			2016年		
设计	姓名	日期	位号	气化122PV114A	
制图					
审核					
审核					
审核					
批准					
材料	316L+STELLITE6	重量			
比例	1:1				